




MagnaCleanse2

Rinçage avancé du système de chauffage central

Guide de l'utilisateur pour
les systèmes combinés et scellés

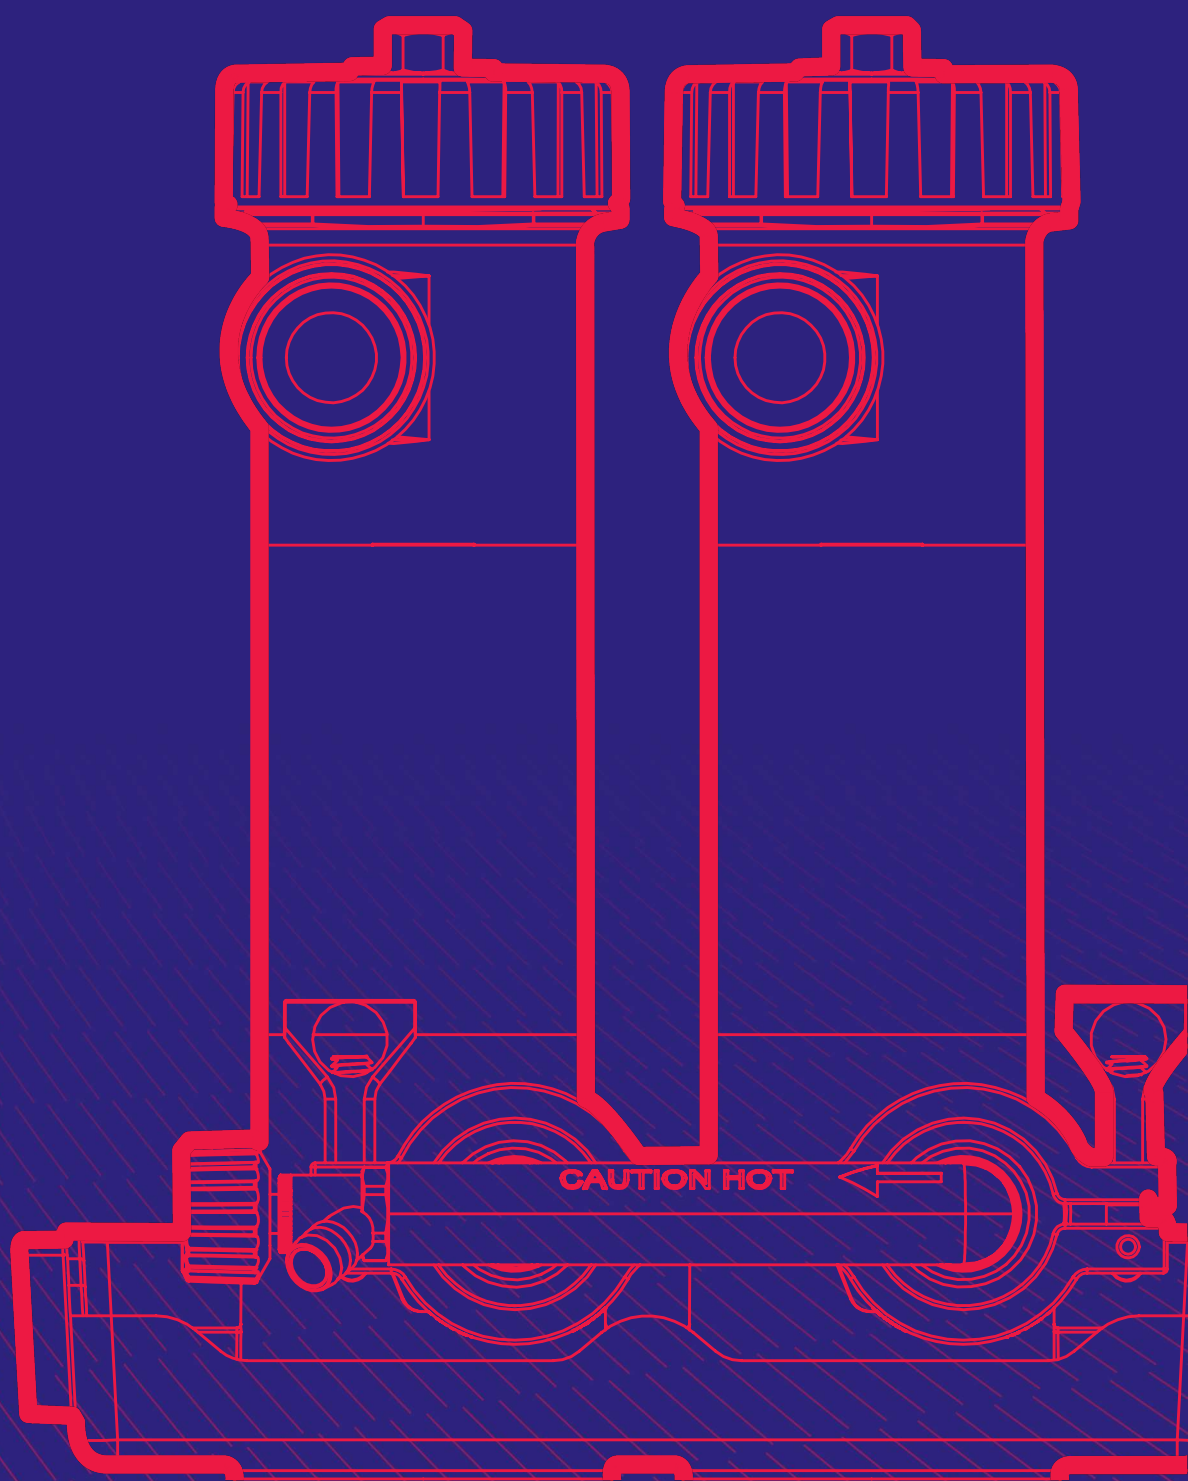

IMPORTANT:



ATTENTION:



Les filtres *MagnaCleanse*® contiennent des aimants puissants. Tenir à l'écart de tous les appareils électriques, cartes bancaires et autres dispositifs magnétiques.



Les filtres *MagnaCleanse*® contiennent des aimants puissants. Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque, il convient d'être prudent lors de toute manipulation.



Les filtres *MagnaCleanse* sont des appareils sous pression. Il faut toujours relâcher la pression avant de procéder à l'entretien.



Le système *MagnaCleanse*® sera chaud en fonctionnement. Manipulez-le avec précaution.



Vérifier que les clips jubilee et les tuyaux sont bien fixés avant et pendant l'utilisation.



Surveiller le *MagnaCleanse* pendant son fonctionnement.



Les pinces jubilee doivent être fixées à un demi-pouce de l'extrémité du tuyau. Une fois que le système a chauffé, il peut être nécessaire de resserrer le clip pour s'assurer qu'il est bien fixé. Des capuchons de protection rouges s'adaptent aux extrémités des pinces jubilee pour protéger l'installateur contre les arêtes vives.

Pour obtenir la version la plus récente du guide de l'utilisateur du MagnaCleanse, visitez le site adey.com. Les termes et conditions de la garantie sont disponibles sur adey.com.

IMPORTANT:

- Suivez toujours les normes électriques et de sécurité lors de l'installation d'un filtre.
- Il est recommandé que le filtre soit installé par un chauffagiste qualifié.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation. Pendant le transport, sécurisez correctement l'appareil afin d'éviter tout dommage. Si ce produit n'est pas installé immédiatement, assurez-vous de le stocker dans un endroit sec à l'abri du gel dans son emballage d'origine.
- Ces assemblages de produits contiennent des matériaux précieux qui peuvent être récupérés ou recyclés. À la fin de la durée de vie utile du produit, veuillez le déposer dans un point de collecte des déchets municipaux approprié.
- Utilisez l'outil (fourni dans l'emballage) pour visser le couvercle

Scannez le lien de la vidéo
de démarrage rapide





ADEY n'est pas responsable de l'état, de la fonctionnalité ou de l'adéquation de la tuyauterie ou du système existant sur lequel ce produit est installé.

Il incombe à l'installateur ou à l'utilisateur final de s'assurer que l'infrastructure existante est en état de recevoir le produit et de fonctionner en toute sécurité.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle d'ADEY. Téléphone : +44 1242 546717 +44 1242 546717 Courriel : info@adey.com


Tout problème, dommage ou défaillance résultant de l'état du système existant échappe entièrement à notre responsabilité.

L'appareil ne doit pas être monté d'une manière autre que celle décrite dans les instructions d'installation et toute mauvaise utilisation ou modification non autorisée de l'appareil ou des composants et systèmes associés peut entraîner l'annulation de la garantie.

Le fabricant n'accepte aucune responsabilité découlant de telles actions. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous référer au guide d'assemblage RECOMMANDÉ - pour de meilleurs résultats, utiliser les produits chimiques ADEY


Instruction


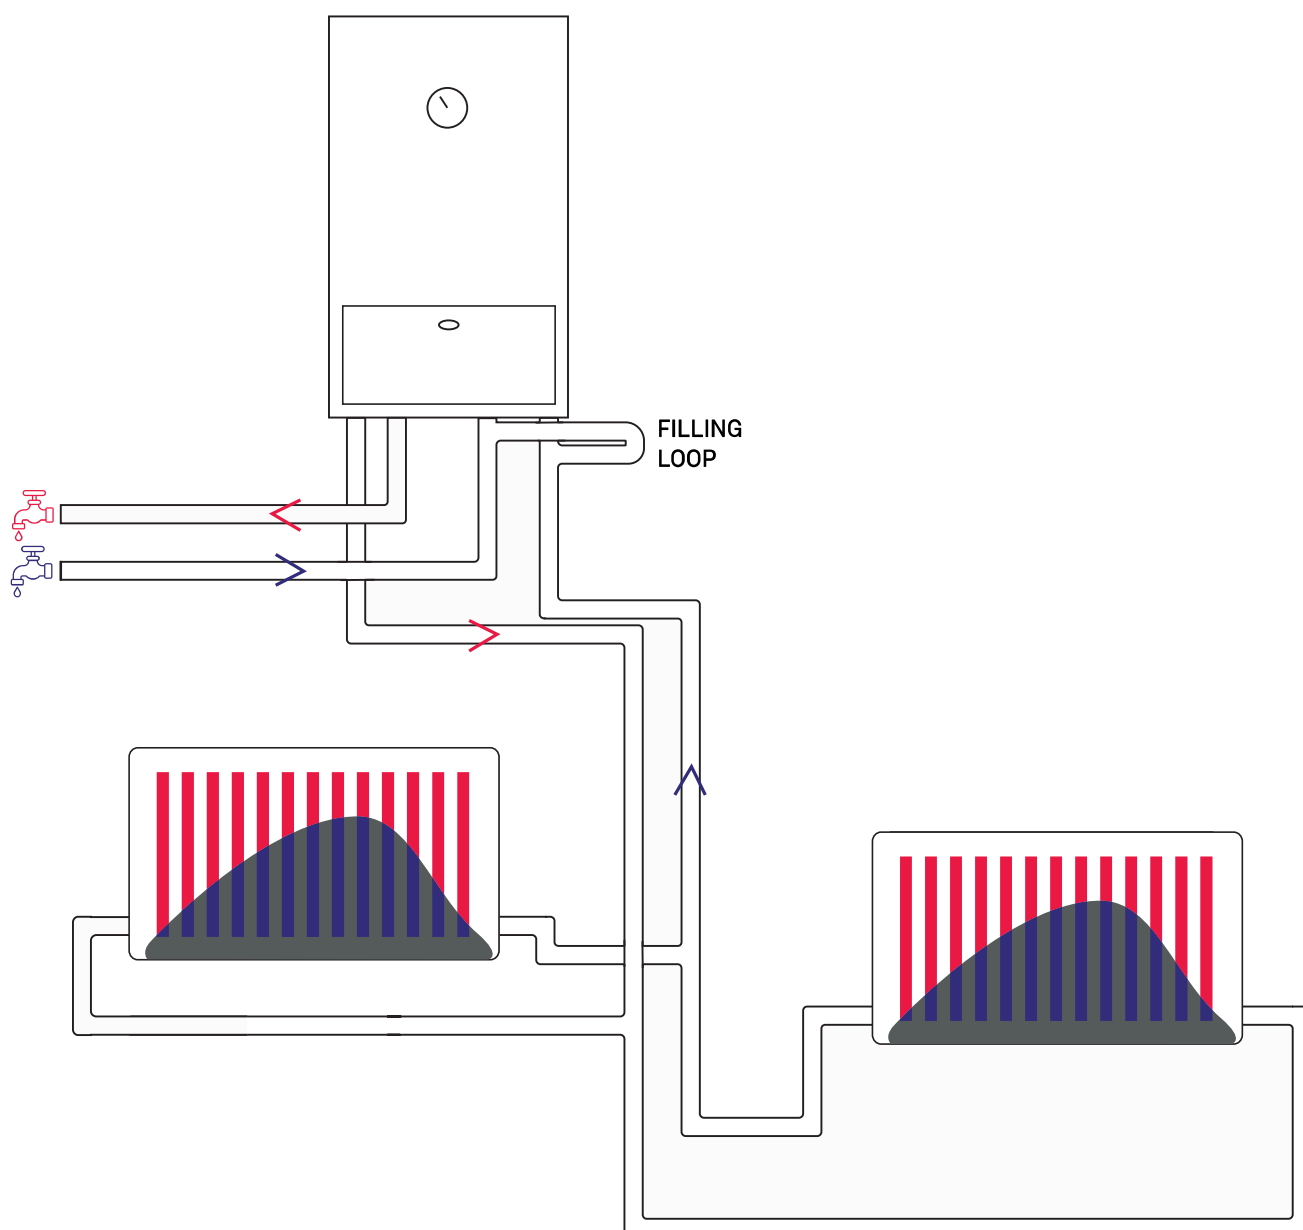


- 1 Identifier le type de système et confirmer que les contrôles existants sont pleinement opérationnels avant de commencer le processus.


Retirez la cartouche du filtre ou installez un nouveau filtre *MagnaClean*, en utilisant les vannes du filtre pour connecter le collier HTV (collier entre le tuyau et la vanne).

Veillez à ce que les deux vannes soient en position de marche.


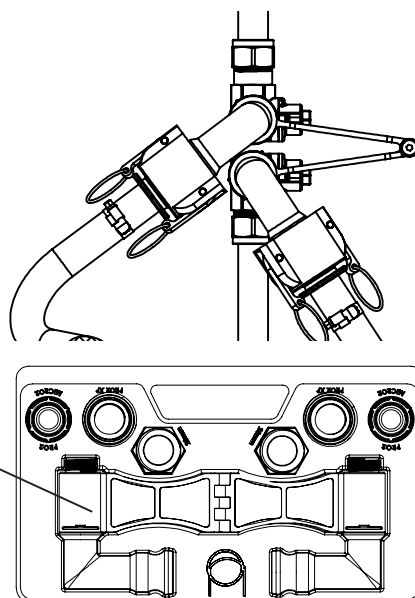


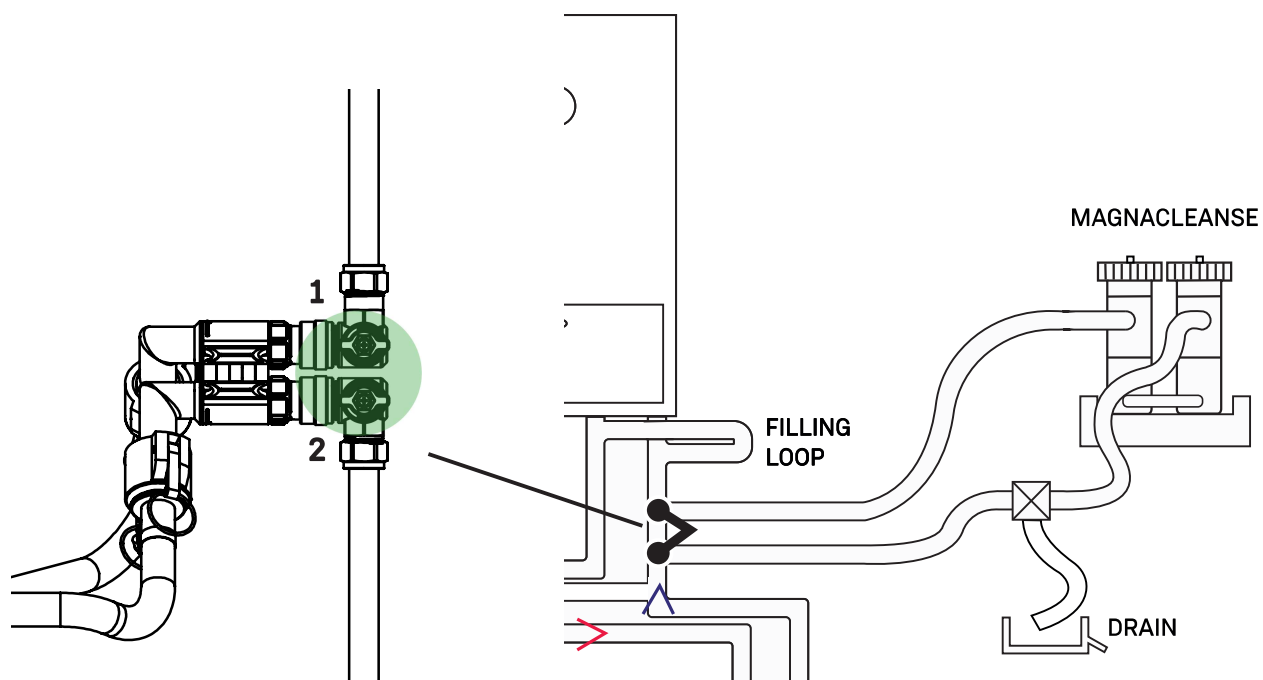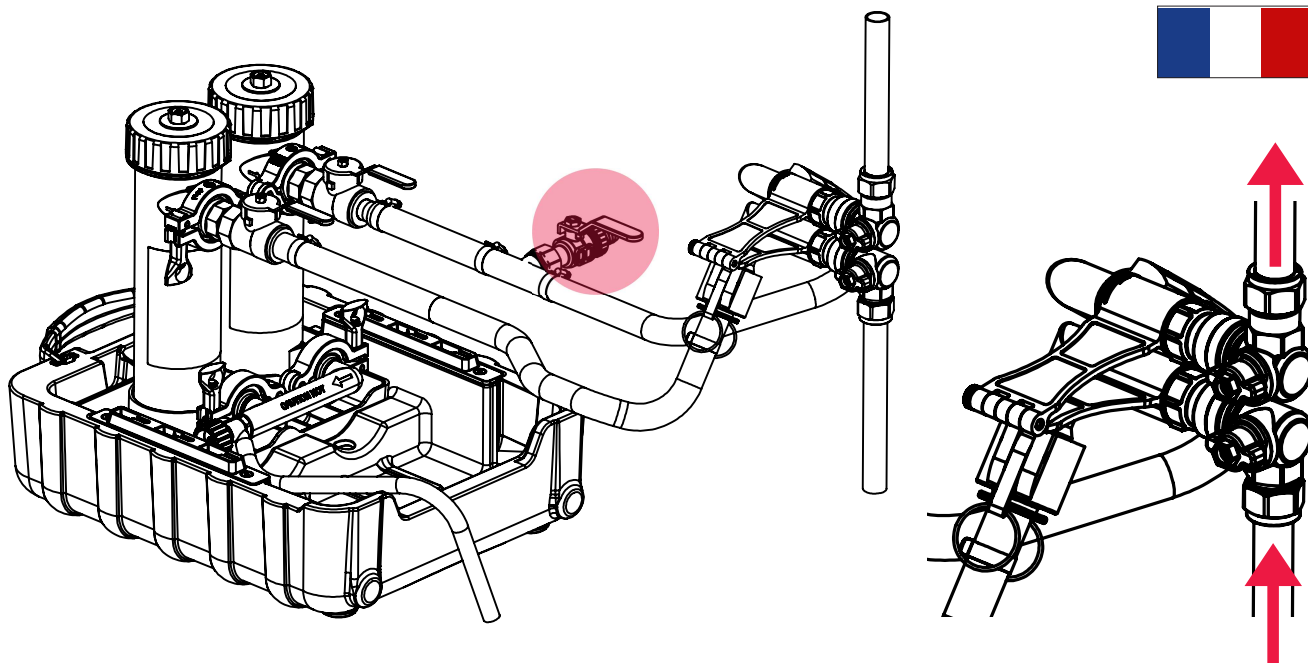

- 2** Ajouter ADEY MC5+® ou MC3+®
(selon le cas)

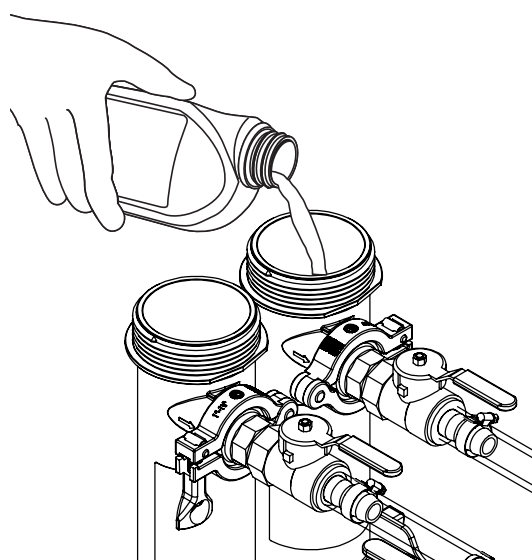

- 3 Remplir et pressuriser à nouveau le système en ne remplissant les radiateurs qu'à 50 %.

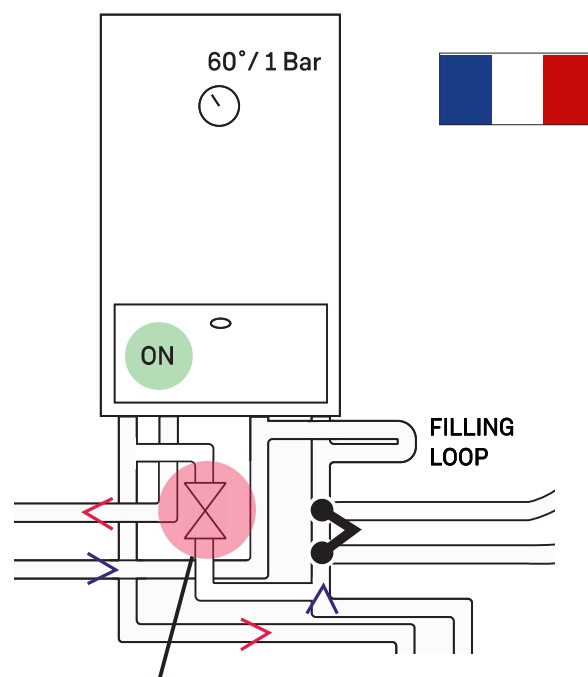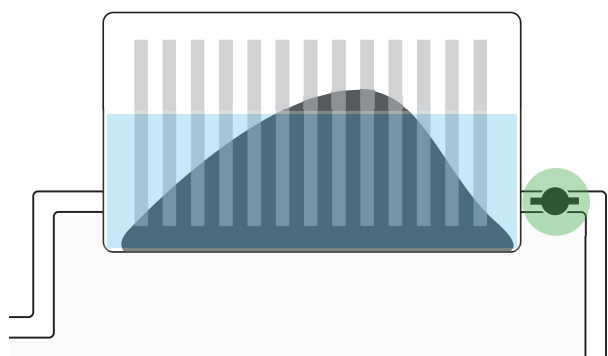

- 4 Tous les robinets des radiateurs étant complètement ouverts (y compris les robinets d'arrêt), allumez le chauffage (environ 60 °C pour permettre au produit chimique de circuler).


- 5 Des mesures doivent être prises pour éviter que des by-pass ne se produisent entre le départ et le retour. Il peut s'agir d'un by-pass interne à la chaudière ou d'un by-pass installé à l'extérieur.

- 6 Procédé *Vibraclean*:


A l'aide d'une perceuse SDS en mode burin, utilisez le vibraclean pour décoller les débris les plus tenaces.

Continuer ce processus jusqu'à ce que le tuyau de retour du *MagnaCleanse* soit clair.


- 7 Isoler tous les radiateurs et, en commençant par celui qui est le plus éloigné de la chaudière, ouvrir chaque radiateur à tour de rôle pour entreprendre le processus de *Vibraclean*.

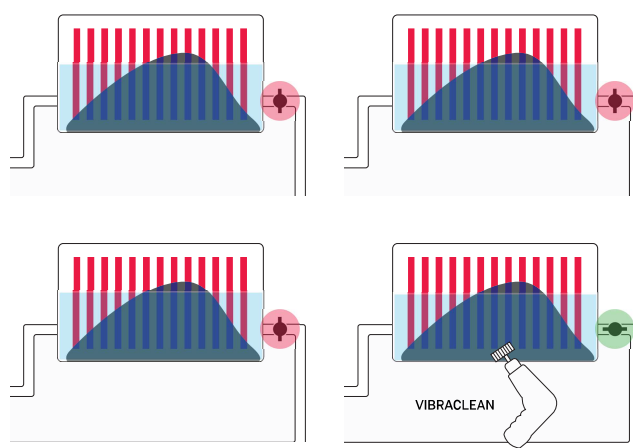


- 8 Répétez les étapes 6-7 sur tous les radiateurs, du plus éloigné au plus proche de la chaudière.

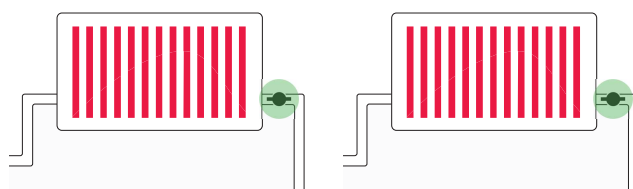

- 9 Une fois le processus de vibro-nettoyage terminé sur tous les radiateurs. Allumer complètement les radiateurs.

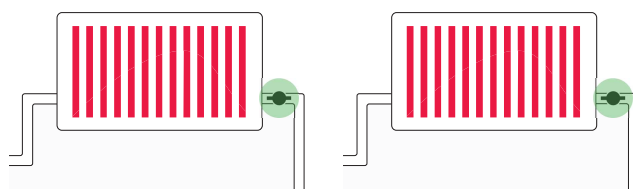




10 Remplir et purger tous les radiateurs

12 Chaudière éteinte

13 À l'aide de la vanne de vidange en ligne fournie, vidangez le système. Veillez à ce que toutes les vannes de zone soient en position médiane/ouverte pour permettre une vidange complète des produits chimiques de nettoyage.



11 Laisser circuler pendant 15 à 20 minutes supplémentaires pour permettre la distribution des produits chimiques.

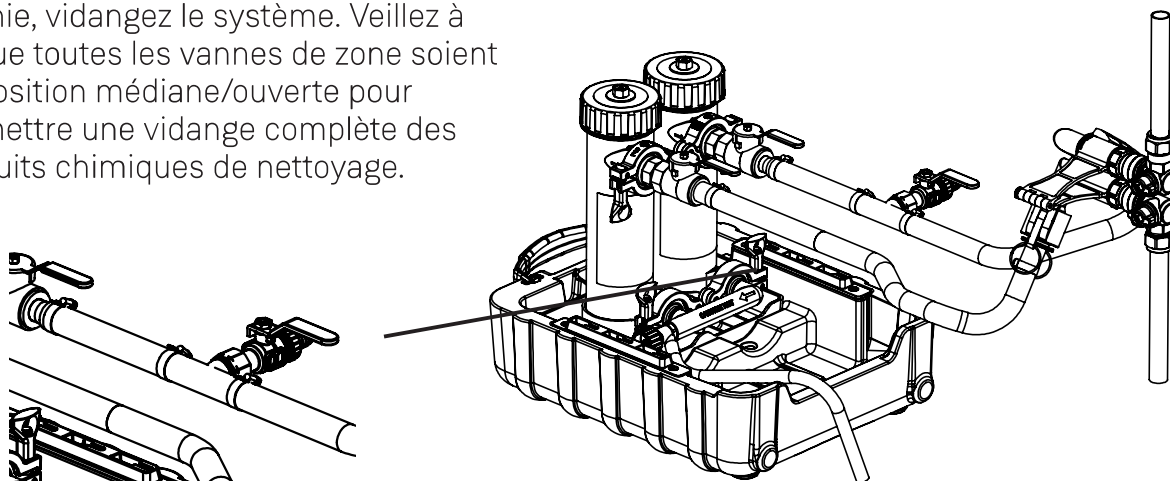

Cold Flush

Pour éliminer complètement les produits chimiques ou les débris restants, il faut procéder à un rinçage à froid.

1 Isoler les vannes de filtrage de manière appropriée, en fonction de l'emplacement de la boucle de remplissage.

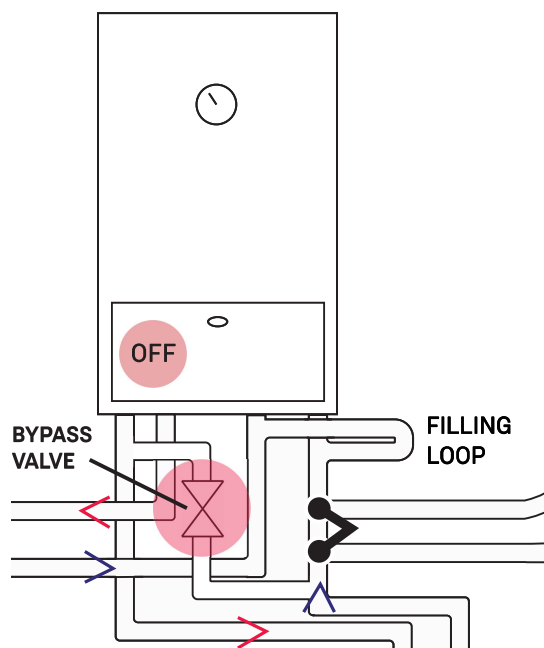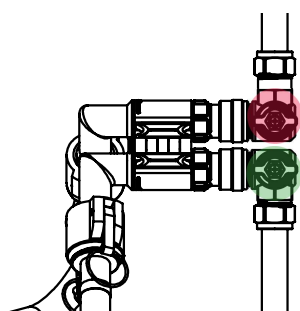


2 Isoler tous les radiateurs et, en commençant par celui qui est le plus éloigné de la chaudière, ouvrir l'alimentation en froid pour rincer le système à l'aide de la boucle de remplissage. **Veillez à ne pas surpresser le système afin d'éviter l'activation de la soupape de décharge.*


3 Ouvrez chaque radiateur à tour de rôle pour effectuer un rinçage à froid. Poursuivre ce processus jusqu'à ce que le tuyau de vidange soit clair avant de passer au radiateur suivant




- 4 Répétez les étapes 2 à 4 sur tous les radiateurs, du plus éloigné au plus proche de la chaudière.

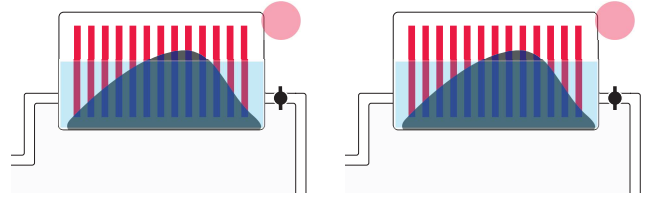


- 5 Il est recommandé d'utiliser le bâton de test rapide ADEY (PK2-02-06677) et le tube de turbidité pour vérifier que toutes les matières en suspension et la magnétite ont été entièrement éliminées.

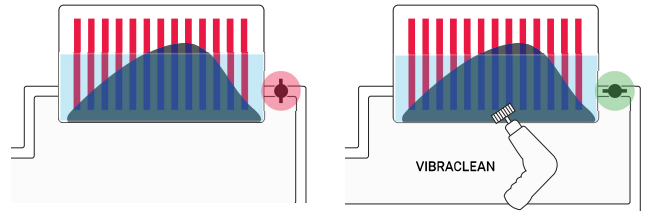



- 7 Fermer la boucle de remplissage et déconnecter le tuyau pour éviter tout reflux, le cas échéant.

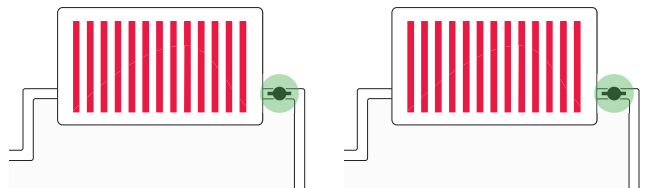

- 6 Une fois que le processus de rinçage à froid est terminé dans tous les radiateurs. Allumer complètement les radiateurs.

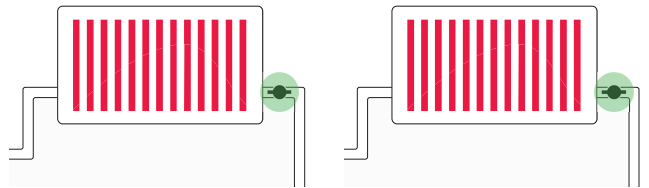

- 8 Mettez les deux vannes HTV en position OFF et retirez le *MagnaCleanse*.

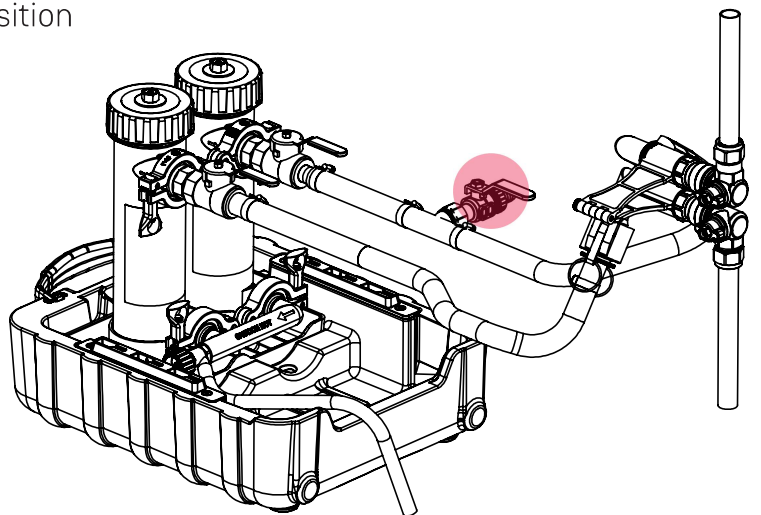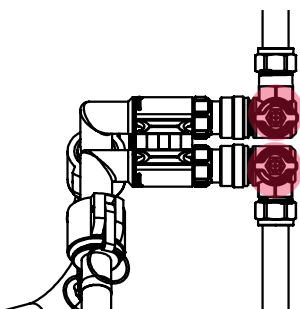


- 9 Remplir et purger tous les radiateurs

- 10 Le filtre peut maintenant être réinstallé

- 11** Ajouter ADEY MC1+® pour assurer la protection permanente du système




- 12** Mise à l'air libre et ouverture des vannes sur le filtre

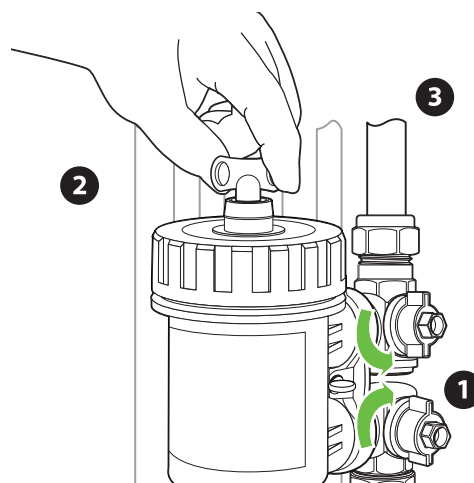

- 13** Le système peut maintenant être remis en service et équilibré.

- 14** ADEY ProCheck® est recommandé pour une totale tranquillité d'esprit.

- 15** Nettoyer les aimants. Mettez la magnétite en sac et éliminez-la correctement.

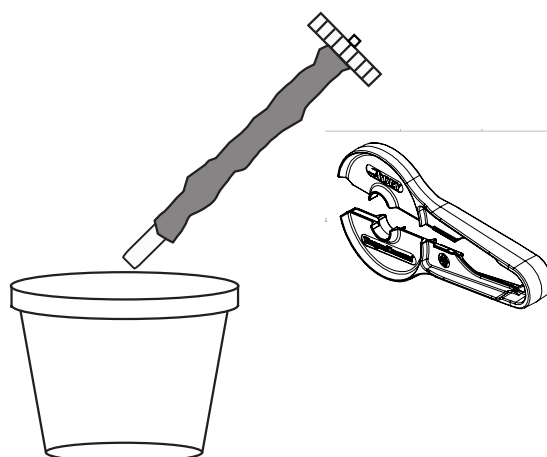



Email: info@adey.com

www.adey.com

UK: ADEY Innovation Ltd, Unit 2, Indurent Park Haresfield, Stonehouse, GL10 3EZ, UK. +44 (0)1242 546700
EU: ADEY Innovation SAS, 119 bis, Rue de Colombes, 92600 Asnières sur Seine, France. +33 (0)4 50 18 33 33
US: ADEY Innovation LLC, 1209 N Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801. +1 412 406 8292



Fabriqué à partir de matériaux recyclés

All ADEY marks are trademarks of Adey Holdings (2008) Limited. Please visit adey.com/trademarks for a list of ADEY marks
Copyright Adey Holdings (2008) Limited © 2022. All rights reserved.